



TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2023-062275

접 수 일 자 : 2023년 04월 25일

대 표 자 : 김광호

시험완료일자 : 2023년 06월 23일

업 체 명 : (주)위드지스

주 소 : 인천 서구 북항로 235(원창동, (주)위드지스 인천공장)

시 료 명 : WS 183 (24T)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
열관류율	W/(m ² · K)	-	1.326	KS F 2278 : 2017	AK
기밀성	m ³ /(h · m ²)	-	0.13	KS F 2292 : 2019	AK

시험성적서 발급 시 시험성적서 발급한 날로부터 90일 이내에 한국에너지공단에 신고하여야 합니다.

* 첨부 : Total 6 pages.

첨부 1. 시험성적서 요약서.

첨부 2. 열관류율 시험결과 및 사진.

첨부 3. 기밀성 시험결과 및 사진.

첨부 4. 시험체 도면.

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)(고정 시험실)

- 용 도 : 효율관리기자재 신고용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Kim Byeong-Gyu

작성자 : 김병규

Tel : 02-2092-5814

Park Eun Kyu

기술책임자 : 박언규

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2023년 06월 23일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

성적서 번호 : TAK-2023-062275

쪽 (1) / 총 (6)

첨부 1. 시험성적서 요약서

소비효율등급		3 등급	
시험방법	열관류율		KS F 2278 : 2017
	기밀		KS F 2292 : 2019
모델명		WS 183 (24T)	
프레임 재질		알루미늄	
시험체 형식		슬라이딩 단창	
개폐방식		슬라이딩(미서기)	
단창/이중창		단창	
프레임 폭(mm)		183	
유리구성	단창	두께(mm)	24
		로이 5 + 아르곤 14 + 로이 5	
		로이 : P60-1(HS)	
스페이서 재질		합성수지	
열관류저항 [(K·㎡)/W]		0.754	
열관류율 [W/(㎡·K)]		1.326 (3 등급)	
기밀성 [통기량 ㎡/(h·㎡)]		0.13 (1 등급)	

첨부 2. 열관류율 시험결과 및 사진

시험일자

2023. 4. 25. ~ 2023. 6. 23.

시험장치 내부 치수	향온실 [m]	가열상자 [m]	시험체 전열 개구부 [m]	저온실 [m]
	3.2×2.4×3.1 (W×D×H)	2.0×0.8×2.1 (W×D×H)	2.0×0.3×2.0 (W×D×H)	3.2×2.1×3.3 (W×D×H)

		1회	2회	3회	평균
공기온도 [℃]	향 온 실	19.92	19.92	19.92	19.92
	가열상자	20.00	20.00	20.00	20.00
	저 온 실	0.37	0.37	0.37	0.37
	온 도 차*1	19.63	19.63	19.63	19.63
열 량 [W]	총 공급열량*2	126.98	126.98	126.98	126.98
	교정열량*3	21.41	21.41	21.41	21.41
	시험체 통과열량	105.56	105.56	105.56	105.56
시험체 양표면 열전달 저항 [(K·㎡)/W]	내표면 열전달 저항	0.10	0.10	0.10	0.10
	외표면 열전달 저항	0.05	0.05	0.05	0.05
	보정값	0.01	0.01	0.01	0.01
열관류저항 [(K·㎡)/W]		0.754	0.754	0.754	0.754
열관류율 [W/(㎡·K)]		1.326	1.326	1.326	1.326
특기사항	1. 향온실 및 가열상자 설정조건 : 온도 (20 ± 1) ℃, 상대습도 (50 ± 5) % R.H.				
	2. 저온실 설정조건: 온도 (0 ± 1) ℃, 기류속도 2.5 m/s				
	3. 본 시험은 의뢰업체가 제공한 시료에 대한 시험결과임.				

*1 온도차 : 가열상자내 9지점(시료표면으로부터 10 cm지점)의 평균공기온도와 저온실내 9지점(시료표면으로부터 10 cm지점)의 평균공기온도의 온도차

*2 총공급열량 : 가열상자내 팬 및 히터에 의한 총공급열량


*3 교정열량 : 가열상자 돌레빅과 시험체 부착물의 교정열량



<사진 1> 열관류율 항온측 시험체 사진




<사진 2> 열관류율 저온측 시험체 사진

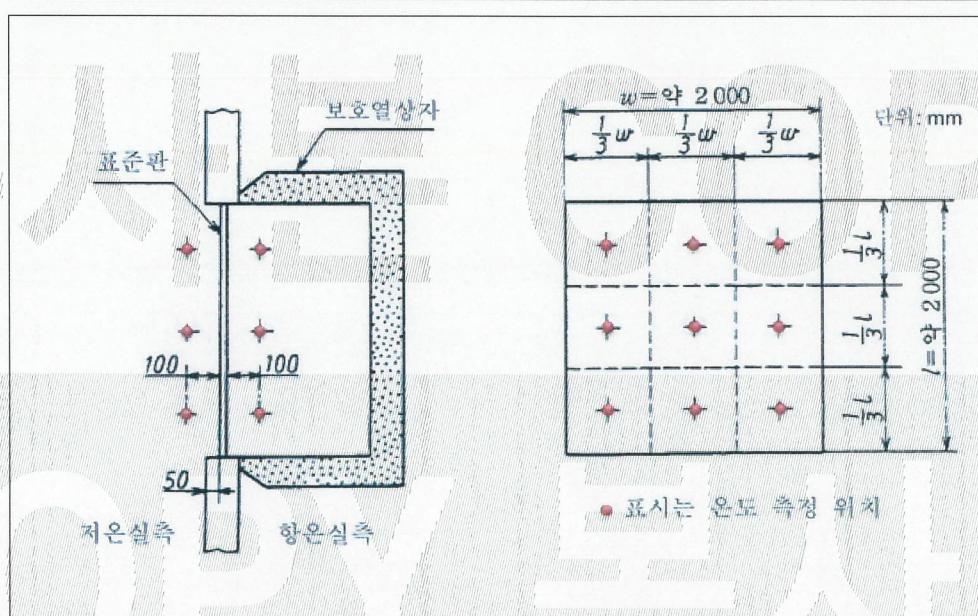

<그림 1> 열관류율 온도 측정 위치

첨부 3. 기밀성 시험결과 및 사진

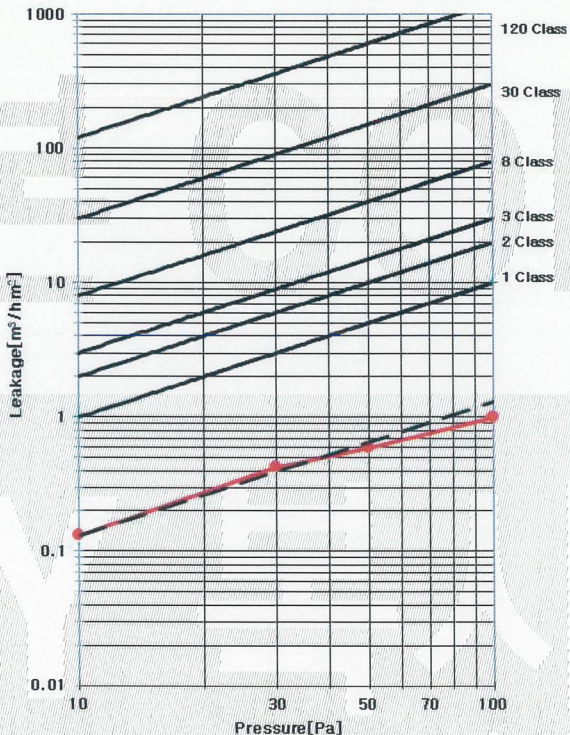
시험일자	2023. 6. 7.		시험실 환경	온도 : (20.7 ± 0.5) °C		
프레임 재질	알루미늄			습도 : (51 ± 5) % R.H.		
				기압 : (1 009 ± 1) hPa		
시험체 치수	높이 (mm)	2 000	폭 (mm)	2 000	두께 (mm)	183
유리 구성	두께 (mm)	24	상세	로이 5 + 아르곤 14 + 로이 5		
시험조건 및 시험결과	압력차 [Pa]		통기량 [m³/(h · m²)]			
			1회	2회	3회	평균
	10		0.14	0.13	0.12	0.13
	30		0.43	0.42	0.42	0.42
	50		0.60	0.59	0.59	0.59
	100		0.99	0.98	0.97	0.98
기밀성 등급선						



<사진 1> 기밀 시험체 사진(정면)



<사진 2> 기밀 시험체 사진(측면)

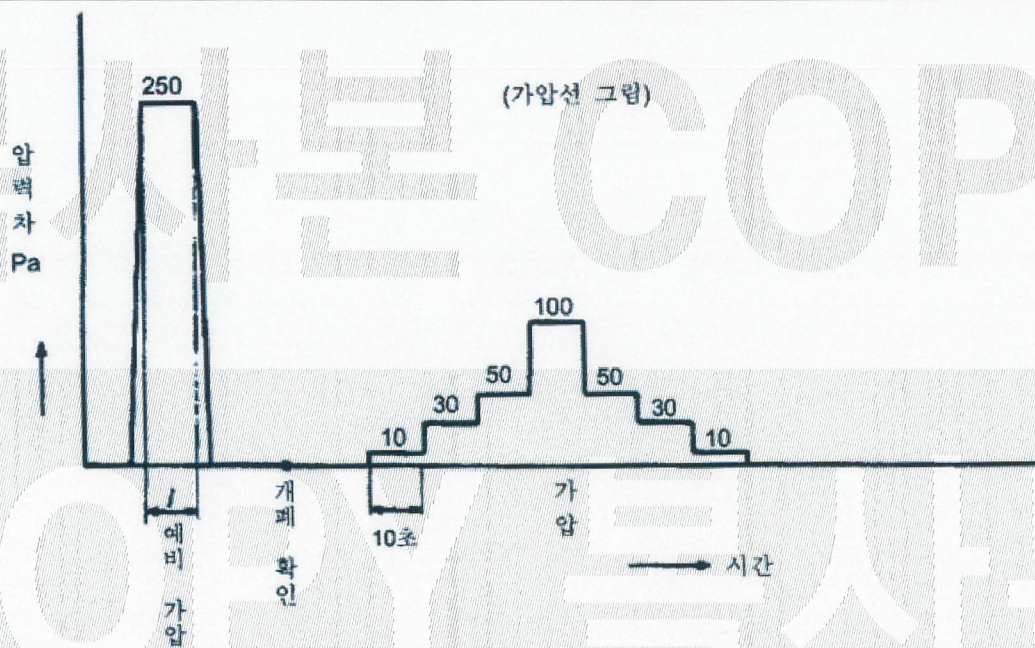

<그림 1> 기밀성 시험 가압선 그림

첨부 4. 시험체 도면

